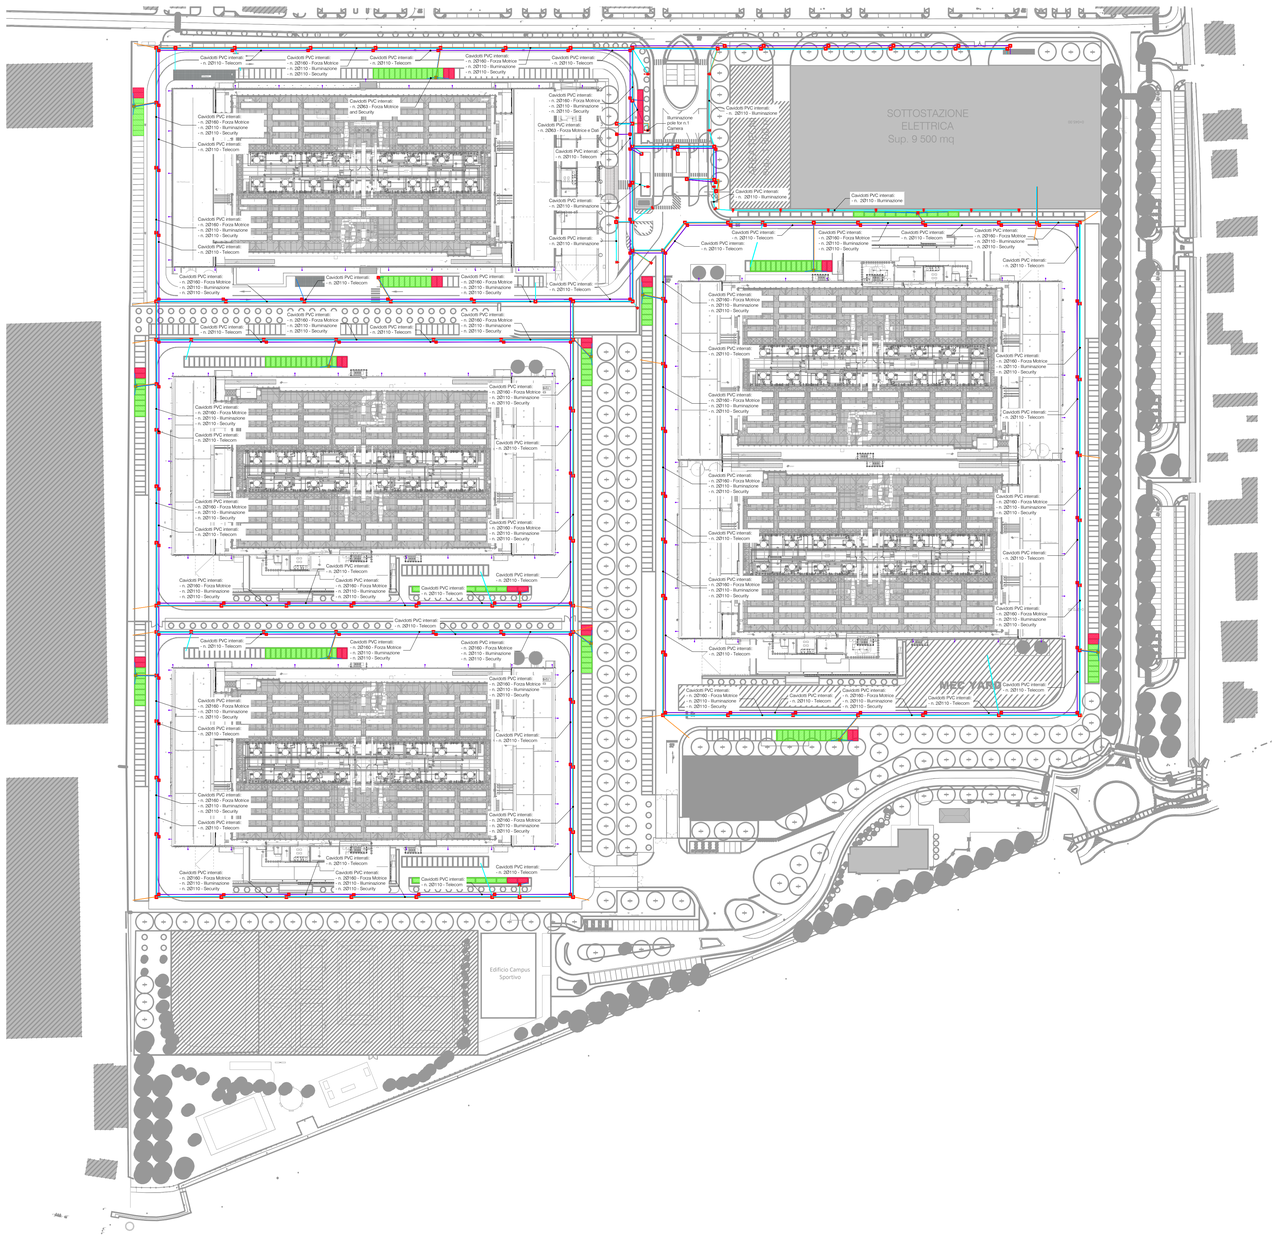
SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA
Sup. 9 500 mq
MCC YARD
Edificio Campus Sportivo
Illuminazione pole for n.1 Camera
Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security
Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Telecom
Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security
- n. 2Ø63 - Forza Motrice e Data
Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Illuminazione

LEGENDA SISTEMA ELETTRICO

BT LV	*Distribuzione elettrica per bassa tensione in tubazione in PVC interrata.*
ILL	*Distribuzione elettrica per illuminazione esterna in tubazione in PVC interrata.*
TLC	*Distribuzione linee di Segnale/Telecomunicazione in tubazione in PVC interrata.*
SEC	*Distribuzione linee di TVCC in tubazione in PVC interrata.*
	Parcheggio dotato di colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Ciascuna colonnina dotata di n.2 punti di ricarica 2P+230V/7,4kW. Prevedere n. 2 tubazioni PVC interrate Ø63mm
	Posto auto con predisposizione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Prevedere tubazione PVC interrata Ø63mm
	PALO INSTALLATO SU PLINTO PREFABBRICATO, DOTATO DI: - PLINTO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE (OVE SU STRADA); - SBRACCIO L=1,00m; - PALO RASTREMATO IN ACCIAIO ZINCATO, H=7,00m f.t. (OVE SU STRADA); - APPARECCHIO ILLUMINANTE CON OTTICA STRADALE: - TIPO 1: 95.5W LAMPADA LED,13910 lm, 525 mA - TIPO 2: 103,5W LAMPADA LED, 13865 lm, 700 mA 4000K, CRI 70, IP66, IK08, CORPO ILLUMINANTE CLASSE II DOTATO DI MEZZANOTTE VIRTUALE, TIPO CARIBONI KAI.
103.5 W	*APPARECCHIO STAFFATO A FABBRICATO PER ILLUMINAZIONE STRADALE, DOTATO DI: - SBRACCIO L=1,00m; H =9,00m - APPARECCHIO ILLUMINANTE OTTICA STRADALE DOTATO DI LAMPADA LED 103.5W, 13865lm, 4000K, 700mA, CRI 70, IP66, IK08, CORPO ILLUMINANTE CLASSE II DOTATO DI MEZZANOTTE VIRTUALE, TIPO CARIBONI KAI.*
	Pozzetto ispezionabile in c.a.v. per passaggio linee Distribuzione Secondaria

KEYPLAN

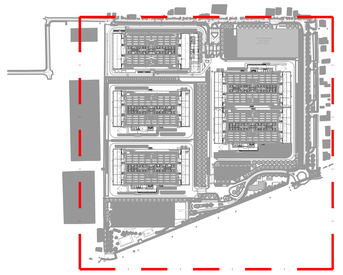

INQUADRAMENTO AREA

0 10m 20m 50m

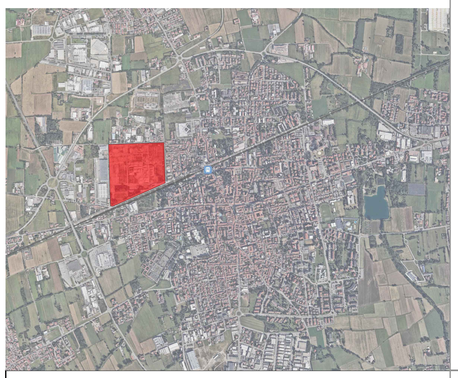

COMUNE DI MAGENTA

REV.	DATA:	DESCRIZIONE:
1	12/02/2026	Aggiornamento

Firmato digitalmente da: Eugenio Radice Fossati Confalonie
Data: 13/02/2026 17:38:37

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/MEP:

L22DC

L22 DC è una divisione di:
Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22 — 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00 — F +39 02 83 20 13 97
info@l22.it — www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA: 05505600964 R.E.A. 1827099

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50 100 8319 da TUV Italia

COORDINAMENTO PROGETTUALE
DIDit srl
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00
www.l22datacenter.it

DIDit srl è una società controllata da:
/ L22 è una divisione di: Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00
www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA: 05505600964 R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50 100 8319 da TUV Italia

CONSULENTE AMBIENTALE E PAESAGGISTA:
Alvea
ALVEA
Via Lombardini 13
20143 Milano, Italia
T +39 377 37 93 897
www.alvearand.it

CONSULENTE DEMOLIZIONI E BONIFICHE:
TecnitaliaGroup
TECNITALIA INGEGNERIA
Via Pastorelli 4E
20143 Milano, Italia
T +39 02 76 00 02 06
www.tecnitaliagroup.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
SPS Studio Progetti Strutturali
Ing. Arturo Donadio e Antonio Condello
S.P.S. S.r.l.
Via M. Gioia, 64 - 20125 Milano, Italia
segreteria@spsstl-mi.it T. 02/6694887

CONSULENTE MOBILITA:
Studio Arch Vincenzo Curti
Via Per Stresa, 15,
28838 Stresa (VB)

COMMITTENTE:
Namira S.G.R.P.A. "Fondo Ukhast"
Via Olmetto 8 - 20123 Milano, Italia

OGGETTO:
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
A sensi degli artt. 23-25 del D.Lgs.152/06

PROGETTISTA:
Ing. Roberto Cereda - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n° 2609
Indirizzo: Via Elia Lombardini 22, 20143, Milano
Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardini22@legalmail.it

TITOLO:
Aree esterne - Distribuzione bassa tensione - Masterplan

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	DATA:	SCALA:	DATA REV.:
DPA	PTR	15/12/2025	1:1000	12/02/2026

FORMATO:	NOME FILE:	COMMESSA:	TAVOLA:	REV.:
A0	20005_VE-025 - Aree esterne - Distribuzione bassa tensione - Masterplan	20005	VE-025	1

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev.1) (L.663/41 Art.2575)